

子育て しやすい町を目指して

(仮称) 倶知安町統合保育所 平成30年4月開設予定

現在、町では統合保育所の平成30年4月開設に向けて準備を進めています。今月号では、建設される統合保育所の概要と平成29年度保育施設入所申込について特集します。統合保育所開設に至った経緯や認定区分の詳細については、広報9月号3～5ページで特集していますのでこちらも併せてご覧ください。



0歳児から2歳児の定員が増えます

平成30年4月に開設を予定している統合保育所は、重点的に0歳児から2歳児を受け入れ、3歳児から5歳児は認定こども園（倶知安幼稚園・めぐみ幼稚園・藤幼稚園）で受け入れることとなります。町では例年20名前後の待機児童（0歳児から2歳児）を把握しており、待機児童解消に向けて検討を続けてきました。現在の体制では、0歳児の受け入れが8人、1歳児から2歳児は80人となっていますが、新設する統合保育所の0歳児の定員は24人、1歳児は48人、2歳児は54人となり、受け入れが

0歳児から2歳児の定員が増えます

大幅に増えます。このことに加え、平成29年度から認定こども園となる倶知安幼稚園も0歳児から2歳児を受け入れる予定ですので、当町の待機児童はほぼ解消される計画となっています。

統合保育所ってどんな施設？


統合保育所の計画は、次の基本テーマをもとに進めています。

◆子育て支援の拠点となる施設

①子育て世代の集いの場となる施設

↓子育て支援センターの設置

②子育てに対する多様な支援ができる施設

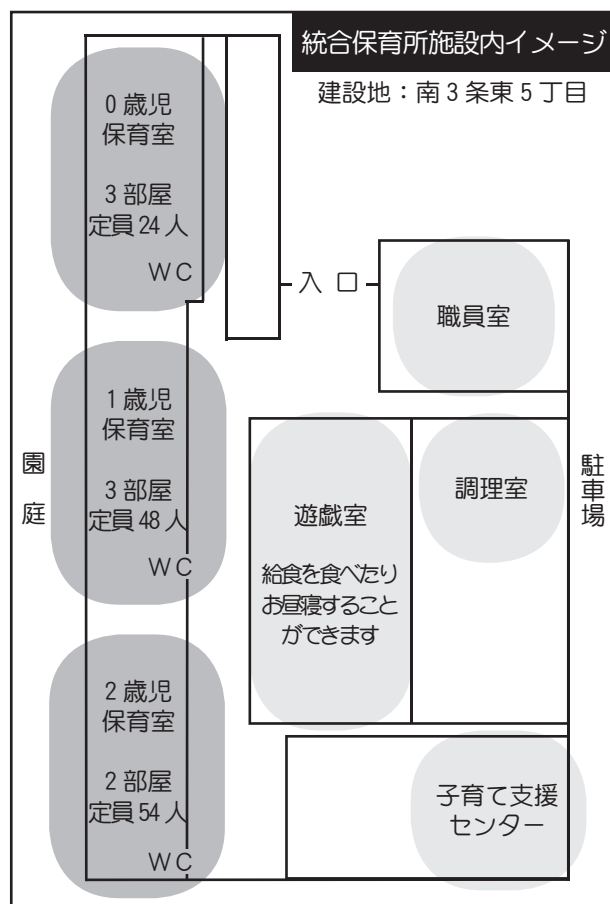

↓地域交流センターの設置

③障がいを持った子どもと保護者に対して支援ができる施設

↓障がいを持つ3歳児から5歳児の子どもを想定した保育室を設置

◆周辺環境と調和が図られた施設

①木のぬくもりを重視した、温かみのある施設

↓内装にも積極的に木材を利用
②冬期間の除排雪や風説対策を考慮した施設

↓駐車場に除排雪スペースを想定。エントランスに車寄せを設置

③省エネルギーなどの工夫が図られる施設

↓自然エネルギーを活用する設備の設置

④維持管理コストの軽減が図られる施設

↓ランニングコストを削減できる設備システムの採用

◆安全・安心な施設

①防災、防火、防犯に配慮した施設

↓避難施設としての機能を有し災害時にも活動できる設備

職員室から昇降口や駐車場への視認性を確保し、不審者の侵入を抑制・防止できる園舎

②全ての子どもにやさしいユニバーサルデザインによる施設

↓ケガを未然に防止できる施設計画、子どもに分かりやすい高さや色のサイン計画

③子どもへの目配りがしやすい配置

↓児童用トイレなどは保育室に隣接させ、保育士の目線で視線が通り目配りしやすい配置

平成29年度
保育施設利用希望の方へ

平成29年度（平成29年4月1日以降）の保育所利用申し込みの日程が例年と異なりますのでご注意ください。

◆新規申込提出書類は、平成28年11月上旬に保健福祉会館および各保育所に設置予定です

◆入所継続の方は、保育所から個別に書類でお知らせします

◆定員を上回る申し込みがあった場合は、俱知安町利用調整基準に基づき優先順位を設定します

◆入所希望者が施設の定員を超えている場合は、希望通り入所できない場合もあります。あらかじめご了承ください
統合保育所に関する情報は、町ホームページでも公開しています。保育施設利用にあたり、ご不明の点がございましたら、気軽に町福祉係（保健福祉会館内）にお問い合わせください。

町福祉医療課 少子高齢化対策室 福祉係（保健福祉会館内）
☎2310500

*平成29年4月1日現在の年齢です

2号認定
（保育認定）
3～5歳*

3号認定
（保育認定）
0～2歳*

保育所、認定こども園保育部分を利用したい！

◆平成29年4月1日より新規入所を希望する方

◆他保育所または認定こども園への転所を希望する方

対象施設	受付期間	受付場所
俱知安保育所 みなみ保育所 八幡保育所 認定こども園保育部分 （俱知安幼稚園（予定））	平成28年11月14日（月） ～12月9日（金）	町福祉医療課 少子高齢化対策室福祉係 （保健福祉会館内）

※転所を希望する方でも希望通りとならない場合がありますので
保育所を継続して利用したい方は、継続の申し込みが必要です

◆継続利用を希望する方

対象施設	受付期間	受付場所
俱知安保育所 みなみ保育所 八幡保育所	平成28年12月12日（月） ～12月27日（火）	各保育所

平成29年4月1日から
保育所を利用したい！

現在、保育所に通わせて
います。来年4月からは認定こども園に通
わせたいな～。

来年度も引き続き保育
所を利用したい！

※幼稚園を利用希望の方は各幼稚園に申し込みください